


Richtlijnen voor een bouwaansluiting voor elektra en water

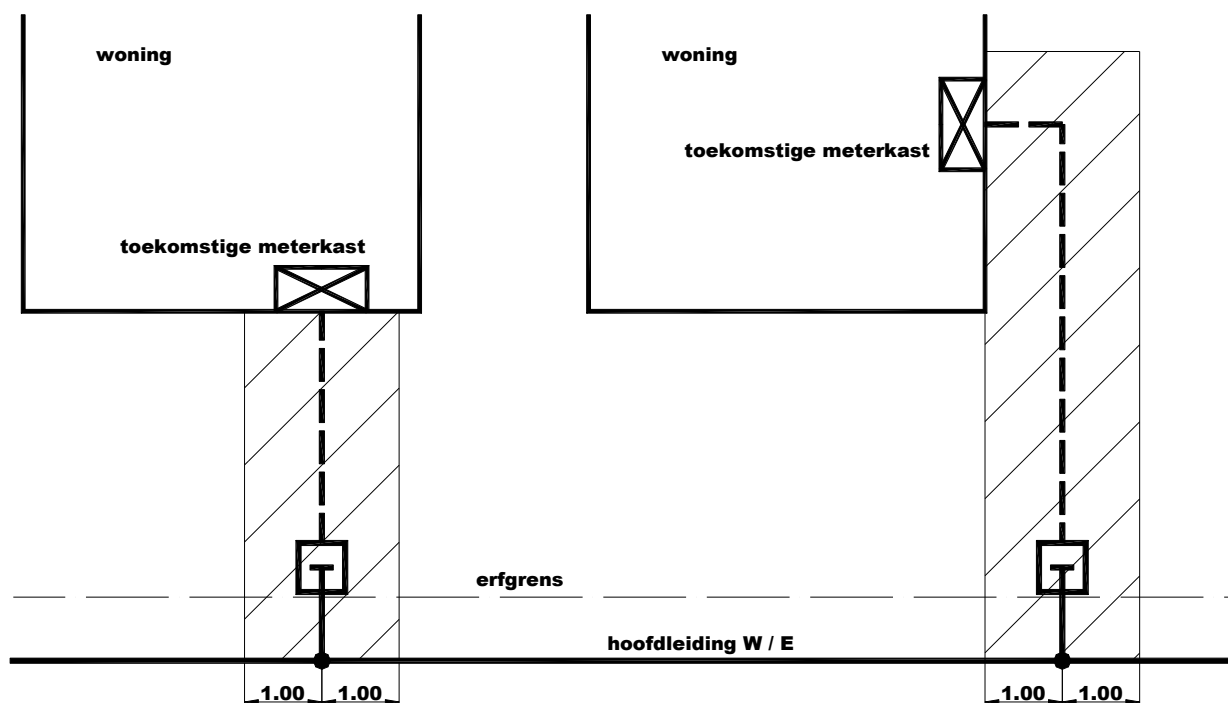

Wie bepaalt de plaats van de aansluiting?

De aanvrager bepaalt de plaats van de aansluiting van bouwelektra en water.

Aan welke eisen moeten bouwkast en waterput voldoen?

Het frame van de bouwkast voor elektra moet in de grond verankerd zijn met een buis of paal ten tijde van de schouw. De bouwkast en de waterput (kist van 1 bij 1 bij 1 meter met afsluitbaar deksel) moeten voldoen aan de voorwaarden van de netbeheerders.

Welke plaats heeft onze voorkeur?

Binnen 1 meter van het toekomstige tracé

De bouwaansluiting staat binnen 1 meter links of rechts van het toekomstige tracé naar de invoerbuizen van de meterkast. Wilt u de bouwaansluiting verder weg? Dan maken wij een nieuwe aansluiting. Ook moet u apart opdracht geven om de bouwaansluiting te verwijderen. Dit kost extra geld.

Zo dicht mogelijk bij de erfgrans?

De bouwaansluiting staat bij voorkeur zo dicht mogelijk achter de erfgrans. Wilt u de bouwaansluiting dicht bij het object dat moet worden aangesloten? Dan moet u daarover eerst overleggen met de nutsbedrijven. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Wat is het verschil tussen een tijdelijke aansluiting en een bouwaansluiting?

Een bouwaansluiting wordt altijd verlengd naar de toekomstige meterkast van het pand.. Als dit niet kan (bewust of onbewust), is het een tijdelijke aansluiting. De kosten voor aan- en afsluiten van een bouwaansluiting verschillen van die voor een tijdelijke aansluiting.